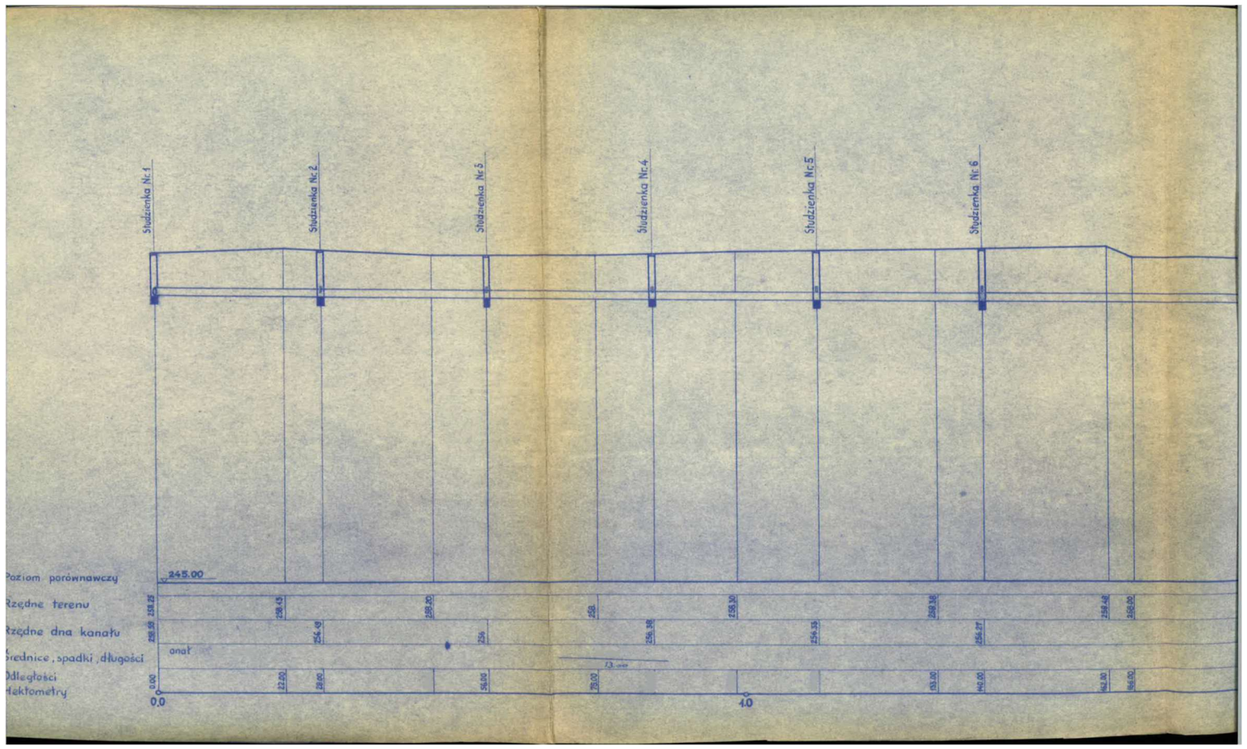

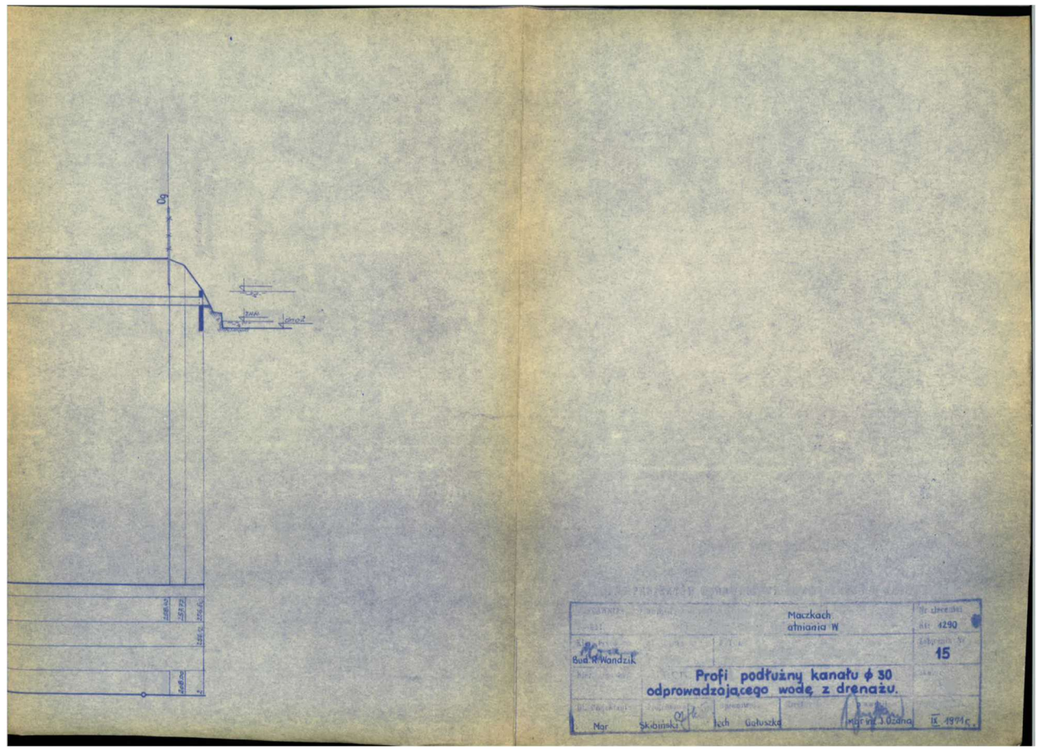

Rys. 1. Profil podłużny kanału Ø 300mm odprowadzającego wodę z drenażu odstojnika do rzeki Biała Przemsza

Dokumentacja Techniczna
dla wykonania
Remontu odstojnika betonowego wód popłucznych nr 3 Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu przy ul. Wodociągi 4
w ramach zadania pn.:
„Czyszczenie odstojnika betonowego wód popłucznych nr 3 – SUW Maczki”

Załącznik nr 5 : Profil podłużny kanału Ø 300 odprowadzającego wodę z drenażu odstojnika