

KSIĘGA ZNAKU
GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW S.A. w KATOWICACH



GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA

SPIS TREŚCI

Księga znaku - Logo	3
ZNAK W WERSJI PODSTAWOWEJ	3
ZNAK SYGNET	4
ZNAK W WERSJI PIONOWEJ	5
ZNAK W WERSJI Z NAPISEM W OTOKU	6
ZNAK W WERSJI Z SYGNETEM I POZIOMYM NAPISEM	7
BUDOWA ZNAKU PODSTAWOWEGO	8
BUDOWA ZNAKU W WERSJI PIONOWEJ	9
BUDOWA ZNAKU Z NAPISEM W OTOKU	10
BUDOWA ZNAKU Z SYGNETEM I POZIOMYM NAPISEM	11
POLE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ	12
POLE ZNAKU W WERSJI PIONOWEJ.....	14
POLE ZNAKU Z NAPISEM W OTOKU	15
POLE ZNAKU W WERSJI Z SYGNETEM I POZIOMYM NAPISEM.....	16
POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ	17
POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PIONOWEJ.....	18
POLE OCHRONNE ZNAKU Z NAPISEM W OTOKU	19
POLE OCHRONNE ZNAKU Z SYGNETEM I POZIOMYM NAPISEM.....	20
SKALOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ	21
SKALOWANIE WERSJI PIONOWEJ.....	22
SKALOWANIE WERSJI Z NAPISEM W OTOKU	23
SKALOWANIE WERSJI Z SYGNETEM I POZIOMYM NAPISEM.....	24
KOLORYSTYKA ZNAKU	25
KOLORYSTYKA WYRÓŻNIAJĄCA.....	26
KOLORYSTYKA. WERSJA PODSTAWOWA NA CZARNYM TLE	28
KOLORYSTYKA. WYSTĘPOWANIE NA RÓŻNYCH TŁACH.....	29
OCHRONA ZNAKU.....	32
KONWERSJA KOLORÓW	34

Księga znaku - Logo

Znak stanowi podstawowy element tożsamości wizualnej firmy. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu ustalonej formy i kolorystyki zapewnia wizualną odrębność. Logo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. składa się z sygnetu i logotypu: sygnet przedstawia w uproszczeniu przekrój rury wodociągowej z niebieskimi pasmami symbolizującymi wodę, logotyp jest nazwą przedsiębiorstwa.

W uzasadnionych przypadkach (rocznice, wyjątkowe wydarzenia, akcje promocyjne) do logo może być dodawany Tagline, np. „Łączy nas woda”, „Partner wydarzenia” itp.

ZNAK W WERSJI PODSTAWOWEJ



**GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA**

ZNAK SYGNET

Dopuszczalne jest stosowanie samego sygnetu jako znaku rozpoznawczego Przedsiębiorstwa. Kolorystyka jest taka sama jak w przypadku znaku podstawowego.



ZNAK W WERSJI PIONOWEJ

Znak występuje również w wersji pionowej. Zestawienie kolorystyczne jest analogiczne jak w przypadku znaku podstawowego.



GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

ZNAK W WERSJI Z NAPISEM W OTOKU

Znak występuje również w wersji z sygnetem, wokół którego umieszczono napis w otoku. Zestawienie kolorystyczne jest analogiczne do znaku podstawowego.

Sygnet z napisem obwiedziony został obręczą o szerokości równej liniom prostym, które umieszczono w grafice sygnetu.



ZNAK W WERSJI Z SYGNETEM I POZIOMYM NAPISEM

Znak, w wyjątkowych sytuacjach, może być przedstawiony w wersji z sygnetem i napisem umieszczonym poziomo w jednej linii, jako ciągły napis.

Zestawienie kolorystyczne jest analogiczne do znaku podstawowego, tj. sygnety w kolorze niebieskim, napis w kolorze czarnym. Dopuszczalne jest oznakowanie obu elementów w jednym kolorze.



GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA



GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

BUDOWA ZNAKU PODSTAWOWEGO

Aby opisać konstrukcję i wzajemne odległości poszczególnych elementów znaku, należy wyznaczyć wielkość „a” równą wysokości ostatniej litery O w wyrazie „Przedsiębiorstwo”. Wielkość ta określa wzajemne proporcje poszczególnych elementów znaku.




BUDOWA ZNAKU W WERSJI PIONOWEJ

Aby opisać konstrukcję i wzajemne odległości poszczególnych elementów znaku, należy wyznaczyć wielkość „a” równą wysokości ostatniej litery O w wyrazie „Przedsiębiorstwo”. Wielkość ta określa wzajemne proporcje poszczególnych elementów znaku.



BUDOWA ZNAKU Z NAPISEM W OTOKU

Aby opisać konstrukcję i wzajemne odległości poszczególnych elementów znaku, należy wyznaczyć wielkość „a” równą wysokości pierwszej litery G w wyrazie „Górnośląskie”. Wielkość ta określa wzajemne proporcje poszczególnych elementów znaku.

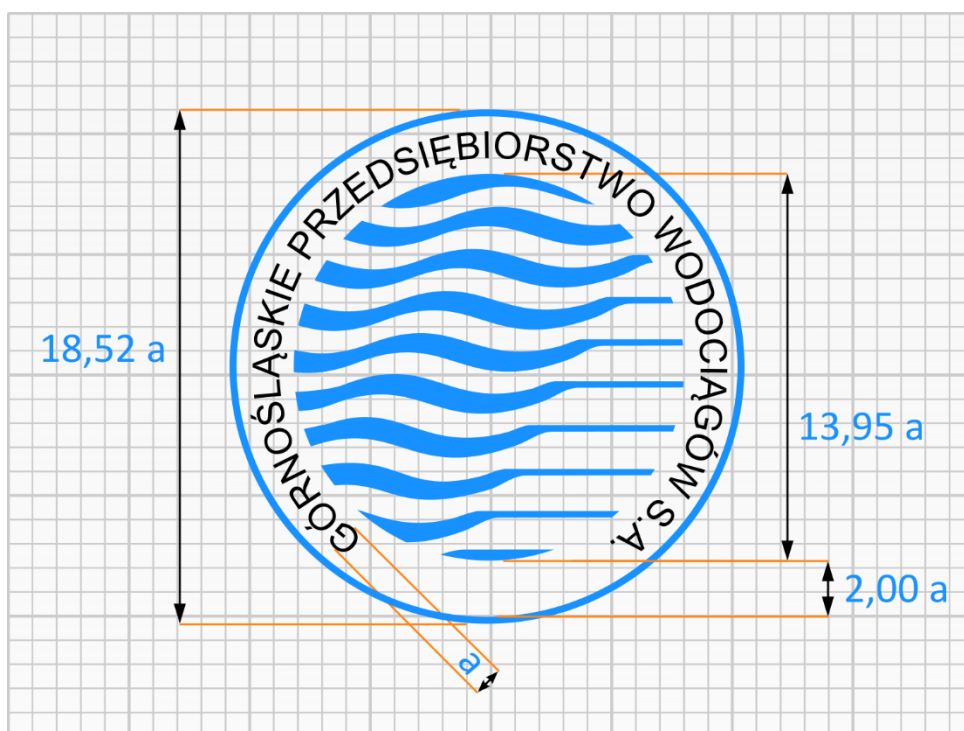




Aby opisać konstrukcję i wzajemne odległości poszczególnych elementów znaku, należy wyznaczyć wielkość „a” równą wysokości samego sygnetu. Wielkość ta określa wzajemne proporcje poszczególnych elementów znaku.

POLE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ

Pole podstawowe określa minimalną odległość znaku od krawędzi płaszczyzny, na której się znajduje. Ma to zapewnić właściwą identyfikację wizualną znaku oraz jego autonomiczny charakter.



Przy ustalaniu pola podstawowego wokół znaku, należy posłużyć się jednostką podstawową „X”. Odpowiada ona wysokości ostatniej litery O w wyrazie „Przedsiębiorstwo” .

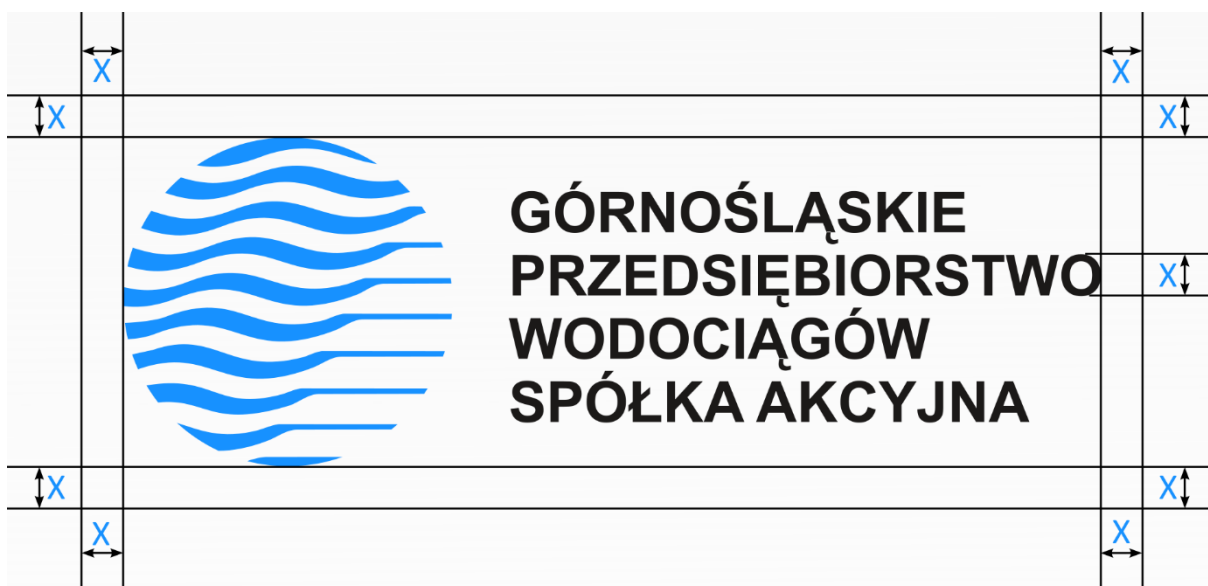

POLE ZNAKU W WERSJI PIONOWEJ

Pole podstawowe określa minimalną odległość znaku od krawędzi płaszczyzny, na której się znajduje. Ma to zapewnić właściwą identyfikację wizualną znaku oraz jego autonomiczny charakter.



Przy ustalaniu pola podstawowego wokół znaku, należy posłużyć się jednostką podstawową „X”. Odpowiada ona wysokości ostatniej litery O w wyrazie „Przedsiębiorstwo” .





POLE ZNAKU Z NAPISEM W OTOKU

Pole podstawowe określa minimalną odległość znaku od krawędzi płaszczyzny, na której się znajduje. Ma to zapewnić właściwą identyfikację wizualną znaku oraz jego autonomiczny charakter.



Przy ustalaniu pola podstawowego wokół znaku, należy posłużyć się jednostką podstawową „X”. Odpowiada ona wysokości marginesu pomiędzy krawędzią sygnetu a krawędzią obręczy wokół niego.

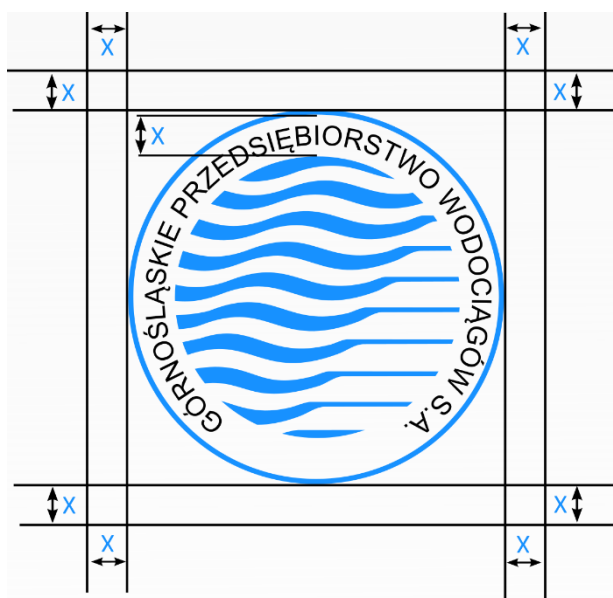

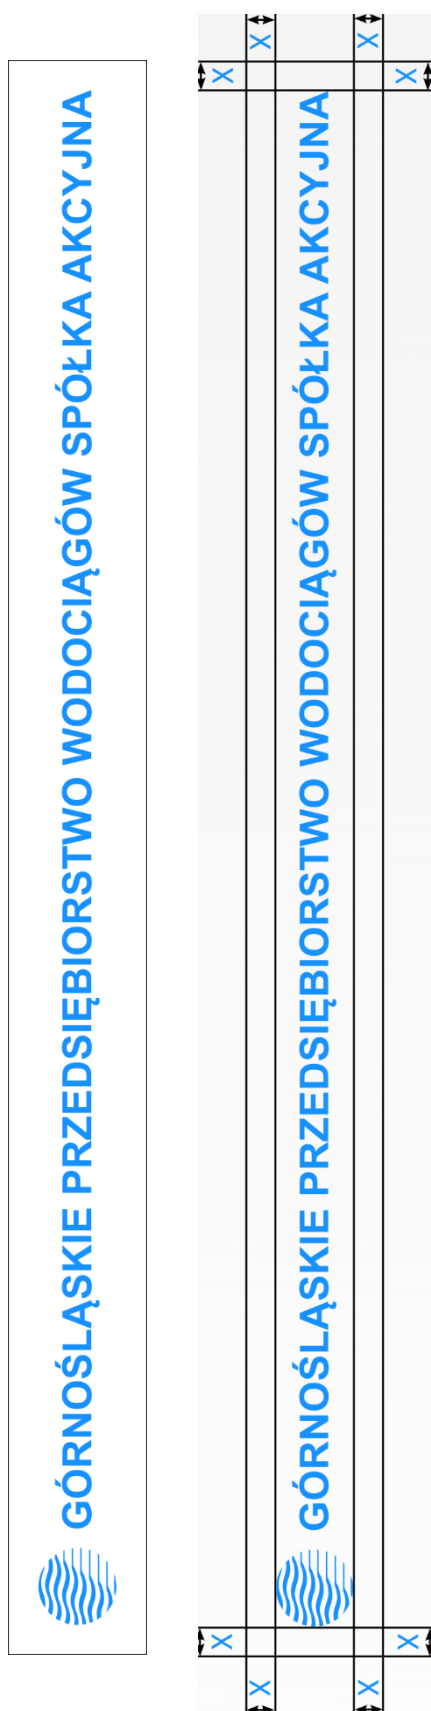

Księga Znak


Pole podstawowe określa minimalną odległość znaku od krawędzi płaszczyzny, na której się znajduje. Ma to zapewnić właściwą identyfikację wizualną znaku oraz jego autonomiczny charakter.

Przy ustalaniu pola podstawowego wokół znaku, należy posłużyć się jednostką podstawową „X”. Odpowiada ona wysokości ostatniej litery A w wyrazie „Akcyjna”.

POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ

Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od innych elementów graficznych, takich jak tekst, zdjęcia, ilustracje czy inne obiekty. Określa też jego autonomiczny charakter. Przy ustalaniu pola ochronnego wokół znaku należy posłużyć się jednostką podstawową, za którą przyjmujemy element (x) o krawędzi równej wysokości ostatniej litery O w wyrazie „Przedsiębiorstwo”.

Element ten odkładamy prostopadłe od najbardziej wysuniętego miejsca z każdej strony tego elementu.

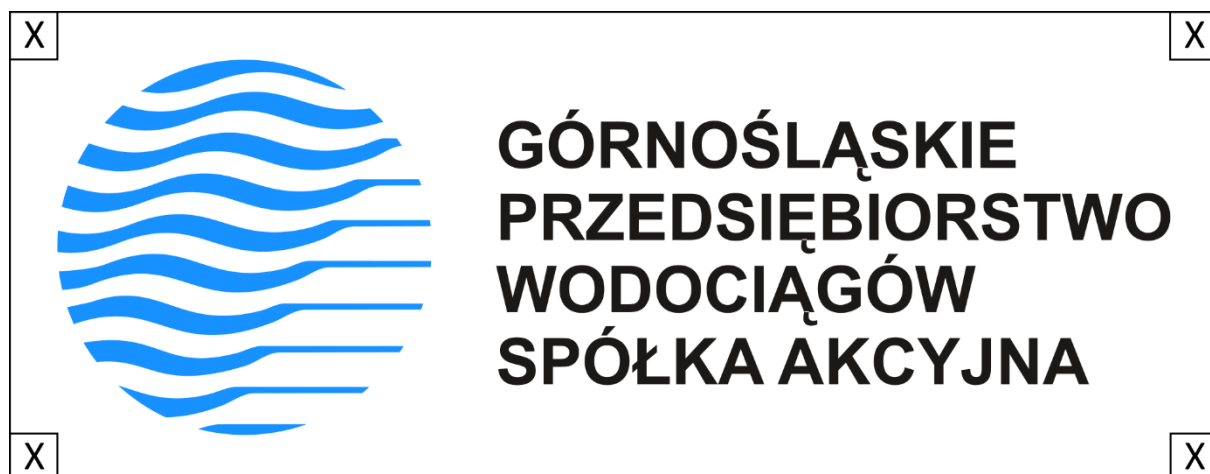

POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PIONOWEJ

Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od innych elementów graficznych, takich jak tekst, zdjęcia, ilustracje czy inne obiekty. Określa też jego autonomiczny charakter. Przy ustalaniu pola ochronnego wokół znaku należy posłużyć się jednostką podstawową, za którą przyjmujemy element (x) o krawędzi równej wysokości ostatniej litery O w wyrazie „Przedsiębiorstwo”.

Element ten odkładamy prostopadłe od najbardziej wysuniętego miejsca z każdej strony tego elementu.



POLE OCHRONNE ZNAKU Z NAPISEM W OTOKU

Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od innych elementów graficznych, takich jak tekst, zdjęcia, ilustracje czy inne obiekty. Określa też jego autonomiczny charakter. Przy ustalaniu pola ochronnego wokół znaku należy posłużyć się jednostką podstawową, za którą przyjmujemy element (x) o krawędzi równej szerokości marginesu jaki jest pomiędzy brzegiem sygnetu a krawędzią otoku wokół sygnetu.

Element ten odkładamy prostopadłe od najbardziej wysuniętego miejsca z każdej strony tego elementu.







Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od innych elementów graficznych, takich jak tekst, zdjęcia, ilustracje czy inne obiekty. Określa też jego autonomiczny charakter. Przy ustalaniu pola ochronnego wokół znaku należy posłużyć się jednostką podstawową, za którą przyjmujemy element (x) o krawędzi równej wysokości ostatniej litery A w wyrazie „Akcyjna”.

Element ten odkładamy prostopadle od najbardziej wysuniętego miejsca z każdej strony tego elementu.

SKALOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ

Znak należy skalować zawsze proporcjonalnie, w całości, pamiętając aby nie rozdzielać poszczególnych elementów. Przy skalowaniu znaku należy pamiętać też o polu ochronnym, co pozwoli zachować wszystkie wartości plastyczne znaku.

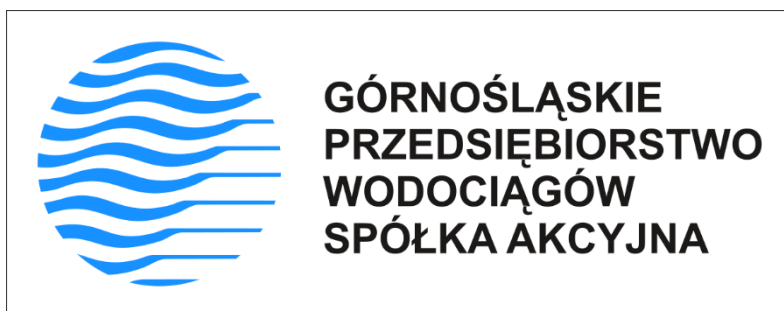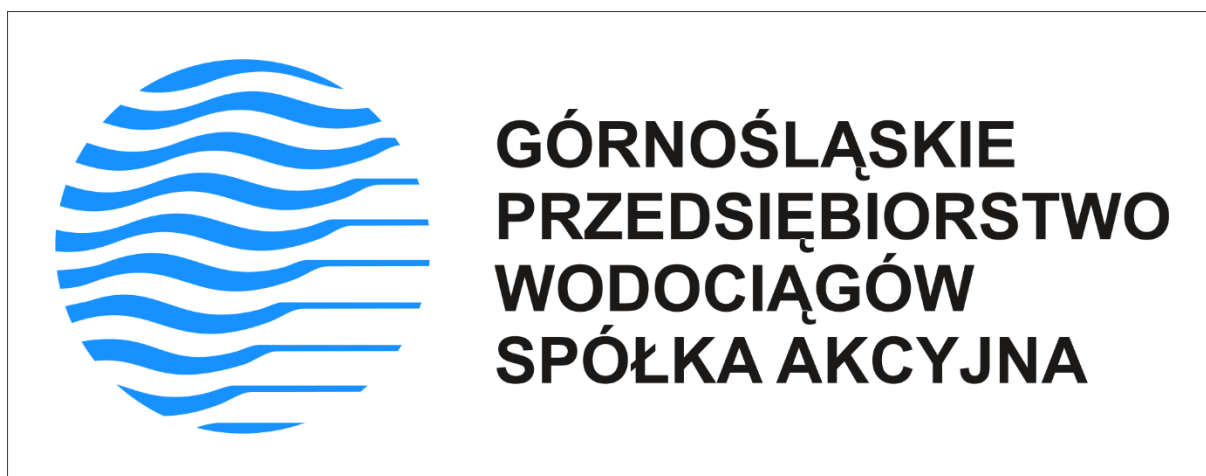

Minimalna wielkość znaku podstawowego to 30 mm x 11.64 mm.

SKALOWANIE WERSJI PIONOWEJ

Znak należy skalować zawsze proporcjonalnie, w całości, pamiętając aby nie rozdzielać poszczególnych elementów. Przy skalowaniu znaku należy pamiętać też o polu ochronnym, co pozwoli zachować wszystkie wartości plastyczne znaku.



Minimalna wielkość znaku pionowego to 20,28 mm x 18,00 mm.

SKALOWANIE WERSJI Z NAPISEM W OTOKU


Znak należy skalować zawsze proporcjonalnie, w całości, pamiętając aby nie rozdzielać poszczególnych elementów. Przy skalowaniu znaku należy pamiętać też o polu ochronnym, co pozwoli zachować wszystkie wartości plastyczne znaku.



Minimalna wielkość znaku w wersji z napisem w otoku to 20,00 mm x 20,00 mm.

SKALOWANIE WERSJI Z SYGNETEM I POZIOMYM NAPISEM

Znak należy skalować zawsze proporcjonalnie, w całości, pamiętając aby nie rozdzielać poszczególnych elementów. Przy skalowaniu znaku należy pamiętać też o polu ochronnym, co pozwoli zachować wszystkie wartości plastyczne znaku.




Minimalna wielkość znaku z sygnetem i poziomym napisem to 70,00 mm x 6.03 mm.

KOLORYSTYKA ZNAKU

Podstawowa kolorystyka logo składa się z dwóch kolorów, których parametry przedstawiają się następująco:




Kolorystyka grafiki:

	PANTONE	CMYK	RGB	WEB
	285 CV	91, 43, 0, 0	23, 145, 255	#0099FF

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Kolorystyka napisu:

	PANTONE	CMYK	RGB
	Hexachrome Black CVC	0, 0, 0, 100	0, 0, 0

KOLORYSTYKA WYRÓŻNIAJĄCA

W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest odstępstwo od ustalonych kolorów, np. w celu dodatkowego wyróżnienia. Są to pisma i prezenty szczególnej rangi, w tym:

- listy gratulacyjne,
- pisma związane z jubileuszami firmy, pracowników,
- szczególne upominki o charakterze wyjątkowym.


W przypadku wyróżnienia, kolorystyka logo opiera się na dwóch kolorach: złotym lub srebrnym.

Wersja wyróżniająca w kolorze złotym

1. w grafice znaku sygnet jednolity w kolorze złotym (ewentualnie z jednokolorowym gradientem),
2. w napisie znaku jeden kolor.



Kolorystyka grafiki:

	PANTONE	CMYK	RGB	WEB
	2007 C	0, 26, 83, 12	224, 165, 38	#e0a526

**GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA**

Kolorystyka napisu:

	PANTONE	CMYK	RGB	WEB
	120 C	0, 13, 60, 2	251, 219, 101	#fbdb65


Wersja wyróżniająca w kolorze srebrnym

Kolorystyka logo opiera się na dwóch kolorach:

1. w grafice znaku sygnet jednolity w kolorze srebrnym (ewentualnie z jednokolorowym gradientem),
2. w napisie znaku jeden kolor.




Kolorystyka grafiki:

	PANTONE	CMYK	RGB	WEB
	5455 C	11, 4, 0, 16	191, 206, 214	#bfced6

GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA

Kolorystyka napisu:

	PANTONE	CMYK	RGB	WEB
	5455 C	11, 4, 0, 16	191, 206, 214	#bfced6

KOLORYSTYKA. WERSJA PODSTAWOWA NA CZARNYM TLE

Logo może być przestawiane w wersji monochromatycznej na czarnym tle.




KOLORYSTYKA. WYSTĘPOWANIE NA RÓŻNYCH TŁACH

Dla wersji podstawowej znaku dopuszczalne są następujące kolory tła:

- biały – 0/0/0/0
- szary – stopnie szarości – od 0/0/0/5 do 0/0/0/40

Przejścia tonalne w skali szarości.

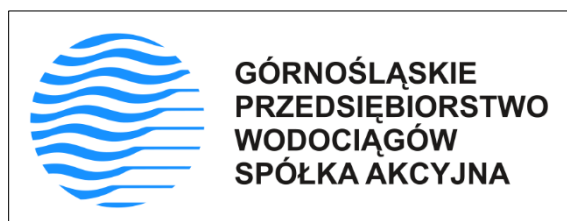

- czarny – 0/0/0/100
- szary – stopnie szarości – od 0/0/0/75 do 0/0/0/

Przejścia tonalne w skali szarości.



W przypadku, gdy znak musi być umieszczony na kolorowym tle, należy wybrać prostokąt w jednym z w/w kolorów, którego minimalna wielkość to pole podstawowe znaku.

Przykłady:



Logo może być stosowane na apli barwnego tła, bez stosowania prostokąta w wielkości minimum pola ochronnego znaku. W takim przypadku tło musi być jednak ustawione maksymalnie na 20 % (krycia) widoczności.

Przykład:









OCHRONA ZNAKU

Dla właściwego funkcjonowania znaku oraz dla jego spójności plastycznej, niedopuszczalne są następujące działania:


ZMIANA KOLORU ZNAKU

zarówno w całości jak i częściowa

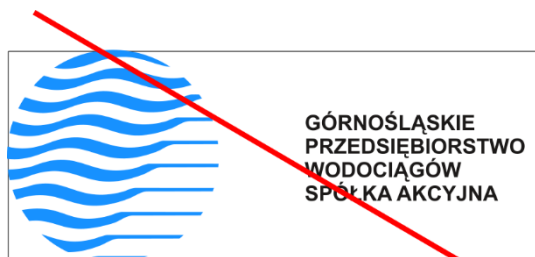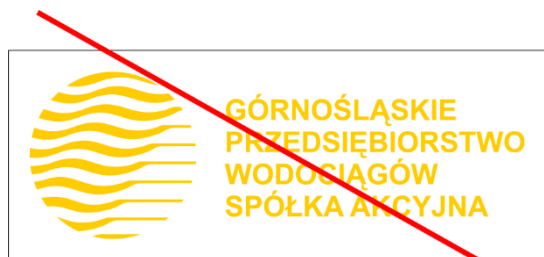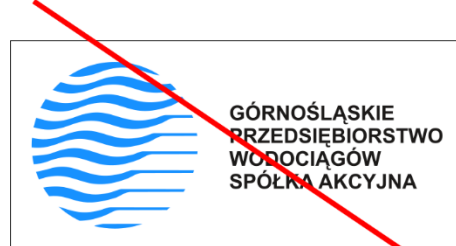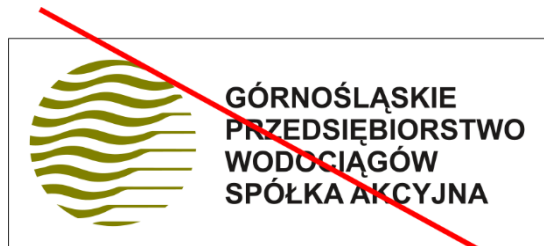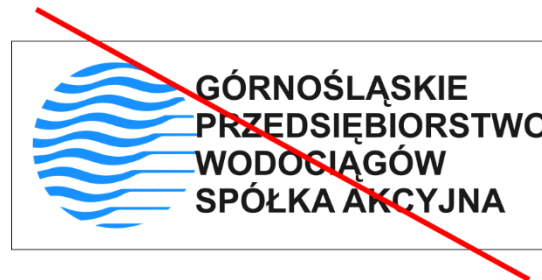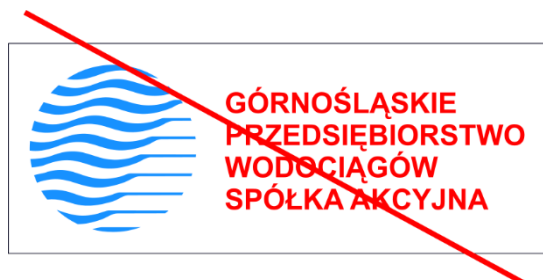

Inne niedopuszczalne użycia znaku


Umieszczenie znaku na agresywnym tle

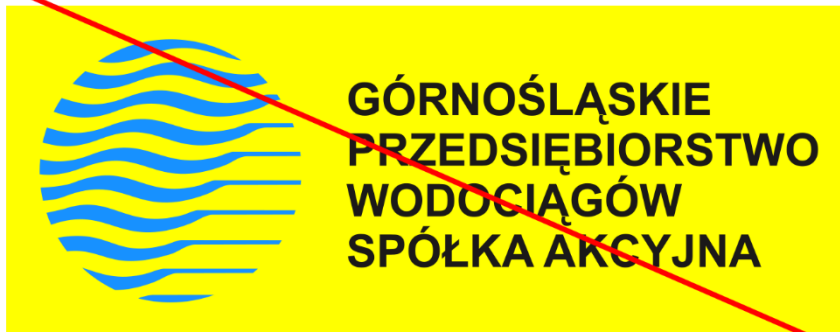

Umieszczenie elementów w polu ochronnym znaku



Umieszczenie znaku zbyt blisko krawędzi strony

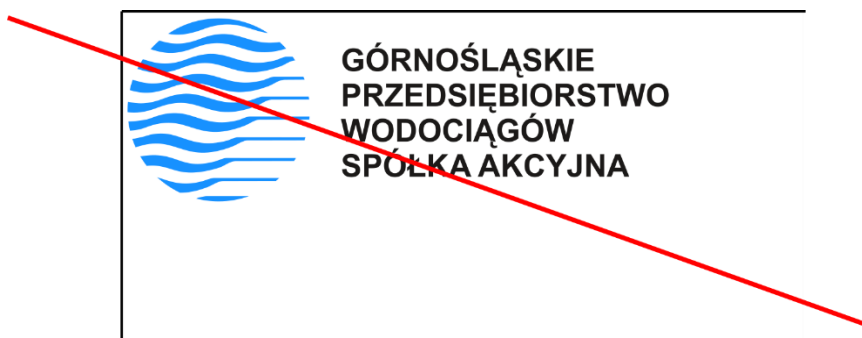

KONWERSJA KOLORÓW

Informacje o kolorze (w zapisie szesnastkowym web: #1791ff)
w korelacji z innymi kolorami:



R 23	R 255
G 145	G 133
B 255	B 23

Kolor dopełniający



R 23	R 23	R 23
G 255	G 145	G 29
B 249	B 255	B 255

Kolor analogiczny



R 255	R 23	R 255
G 249	G 145	G 23
B 23	B 255	B 29

Podzielony kolor dopełniający



R 145	R 23	R 255
G 255	G 145	G 23
B 23	B 255	B 145

Kolor triadyczny



R 23	R 23	R 255	R 255
G 255	G 145	G 23	G 133
B 133	B 255	B 145	B 23

Kolor tetradowy



R 0	R 0	R 0	R 23	R 49	R 74	R 100
G 106	G 119	G 133	G 145	G 157	G 169	G 181
B 202	B 227	B 253	B 255	B 255	B 255	B 255

Odcienie (kolor monochromatyczny)



**GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA**